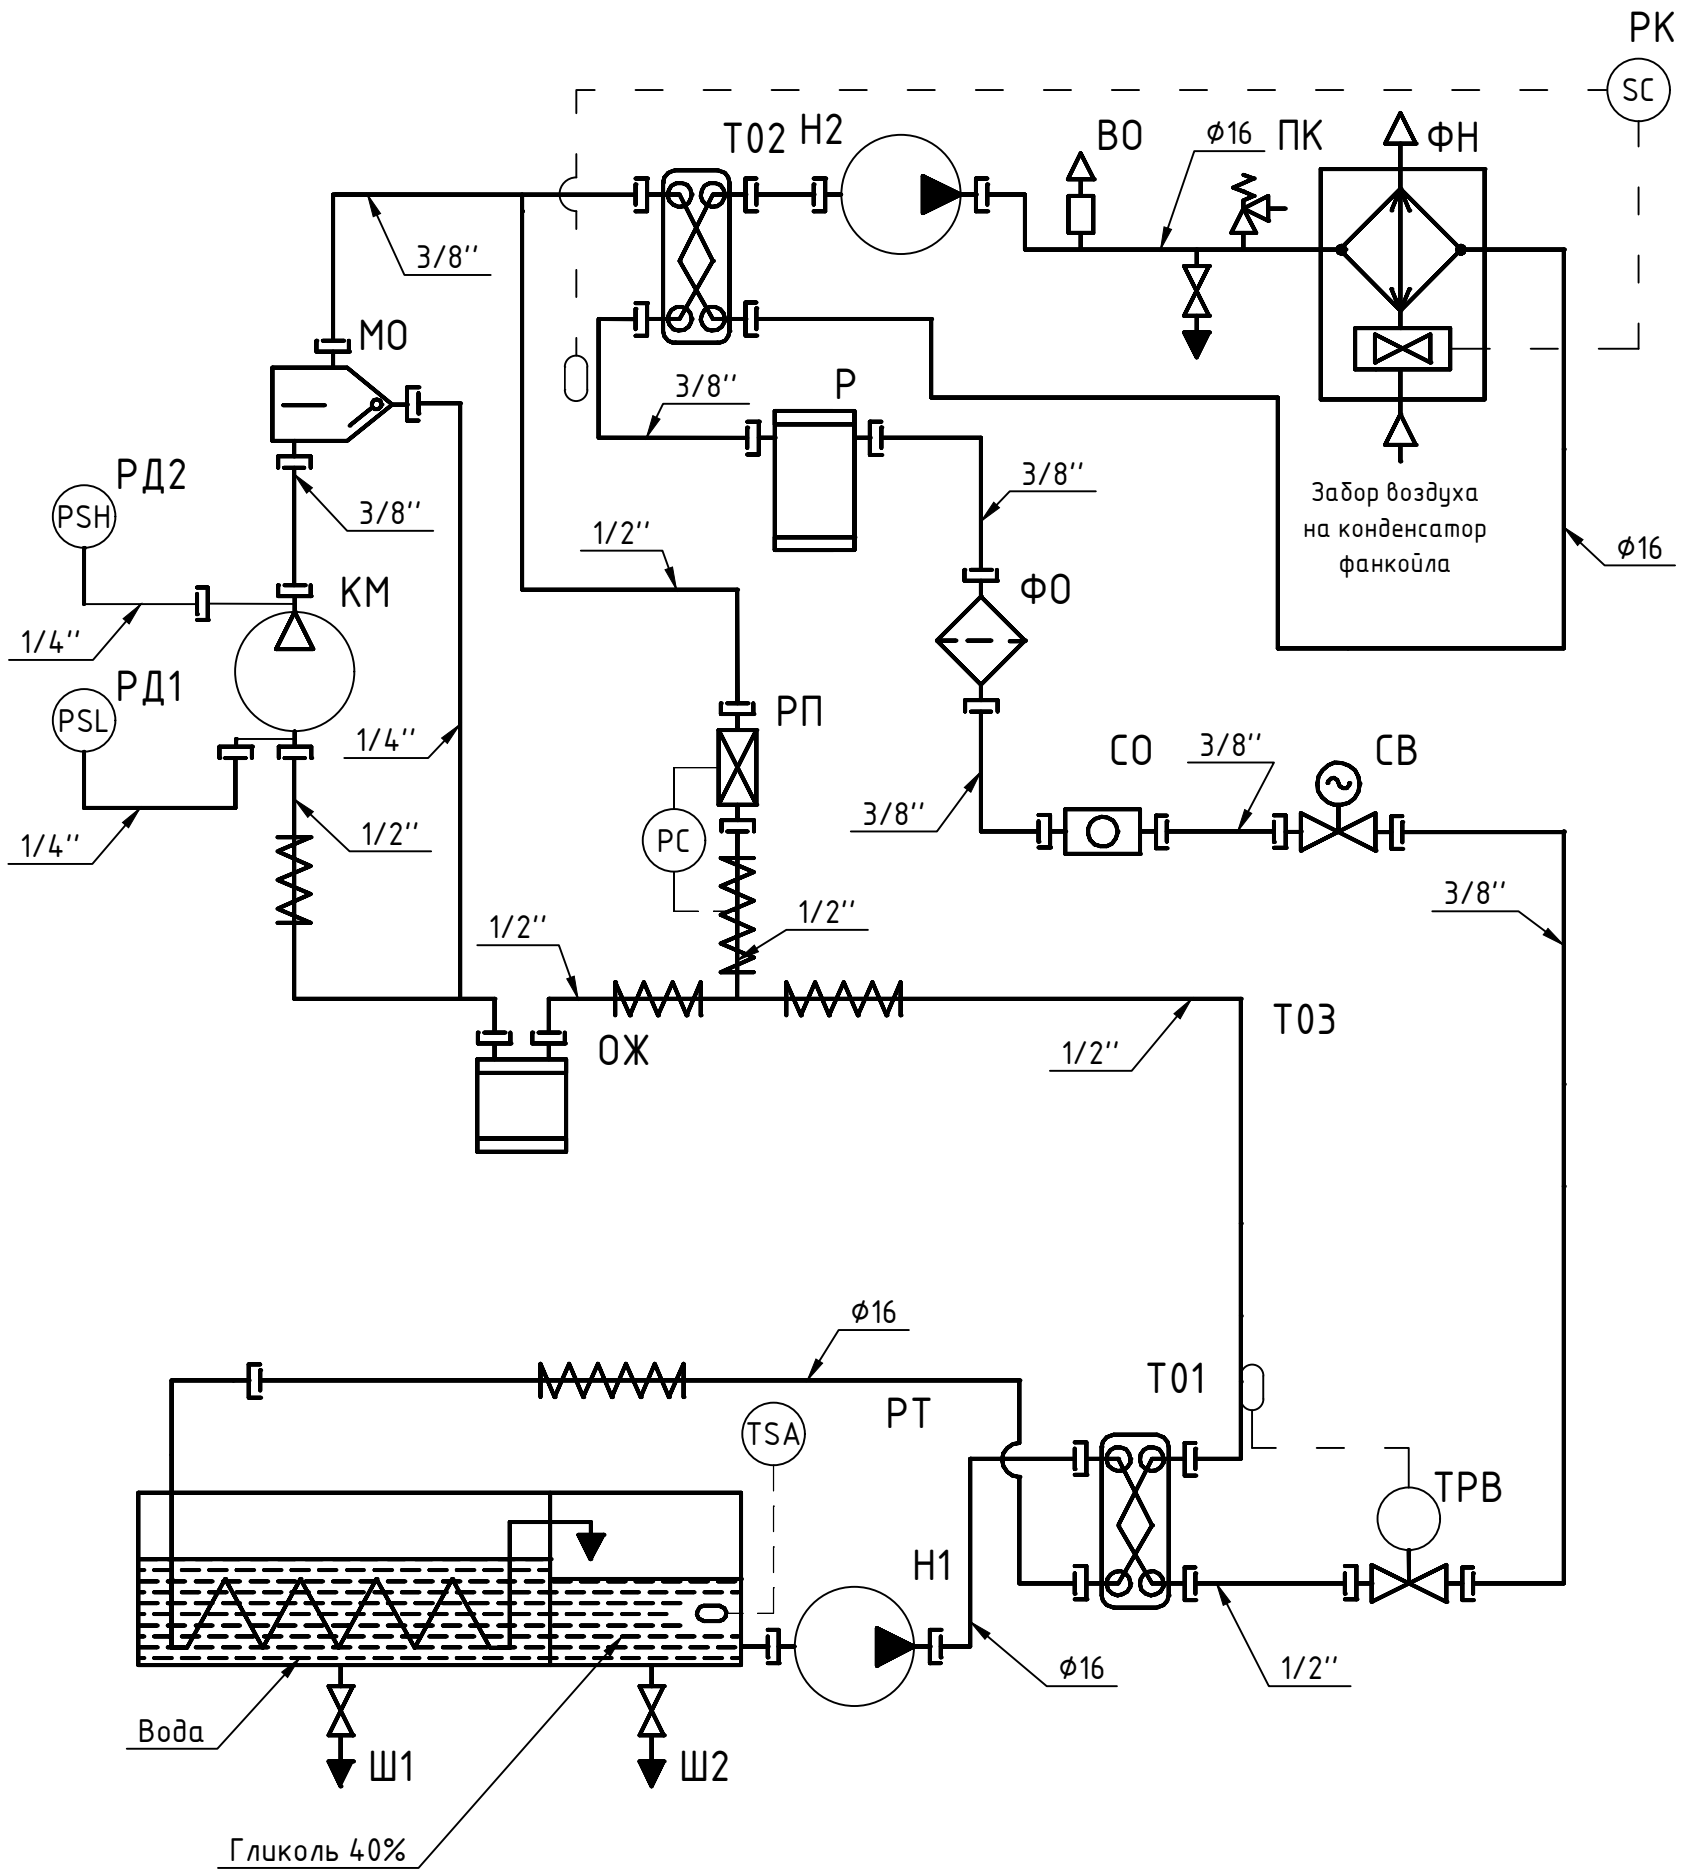

Номинальная холодопроизводительность при Тс=-15, Тк=40 - 1200Вт
Объем заправки хладагента R134a - 3 кг
Заправка маслоотделителя маслом Danfoss 160PZ - 0.2 л;
Заправка системы пропиленгликолем 40% - 10л.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	УХС 04-03.00.00.000 СЗ		
Разраб					Схема пневмогидравлическая принципиальная стенда УХС 04-03	Лит	Масса	Масштаб
Пров								–
Т контр						Лист 1	Листов 2	
Н контр								
Утв								

Перв примен УХС 04-03.00.00.000
Справ №
Подп и дата
Инв № дубл
Взам инв №
Подп и дата
Инв № подл

Копировал Формат А3